


事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 特別養護老人ホーム 八女の里	業務区分	制定年月	令和1年 6月
	<input checked="" type="checkbox"/> 介護老人福祉施設 八女の里	<input type="checkbox"/> 基本業務	改訂年月	
	<input type="checkbox"/> ユニット型特別養護老人ホーム ステイン八女の里	<input checked="" type="checkbox"/> 機器取り扱い		
	<input type="checkbox"/> ユニット型介護老人福祉施設 八女の里	<input type="checkbox"/> その他		
	<input type="checkbox"/> 介護付き有料老人ホーム グラン八女の里			

業務名	多床室 浴室 ボイラー/冷房
-----	----------------

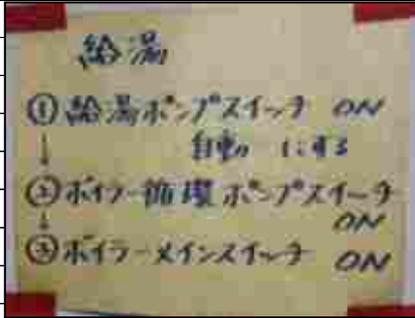

● ボイラースイッチ

朝: ①→②→③

夕: ③→②→①

※必ず、順番通りに行うこと。



冷房運転		冷房停止	
① クーリングタワースイッチ ON	④ クーリングユニットスイッチ OFF	④ クーリングユニットスイッチ OFF	① クーリングタワースイッチ OFF
↓	↓	↓	↓
② 冷却水ポンプスイッチ ON	③ 冷却水ポンプスイッチ OFF	③ 冷却水ポンプスイッチ OFF	② 冷却水ポンプスイッチ OFF
↓	↓	↓	↓
③ 冷却水ポンプスイッチ ON	② 冷却水ポンプスイッチ OFF	② 冷却水ポンプスイッチ OFF	③ 冷却水ポンプスイッチ OFF
↓	↓	↓	↓
④ クーリングユニットスイッチ ON	① クーリングタワースイッチ OFF	① クーリングタワースイッチ OFF	④ クーリングユニットスイッチ OFF

● 冷房スイッチ

朝: ①→②→③→④

夕: ④→③→②→①

※必ず、順番通りに行うこと。
















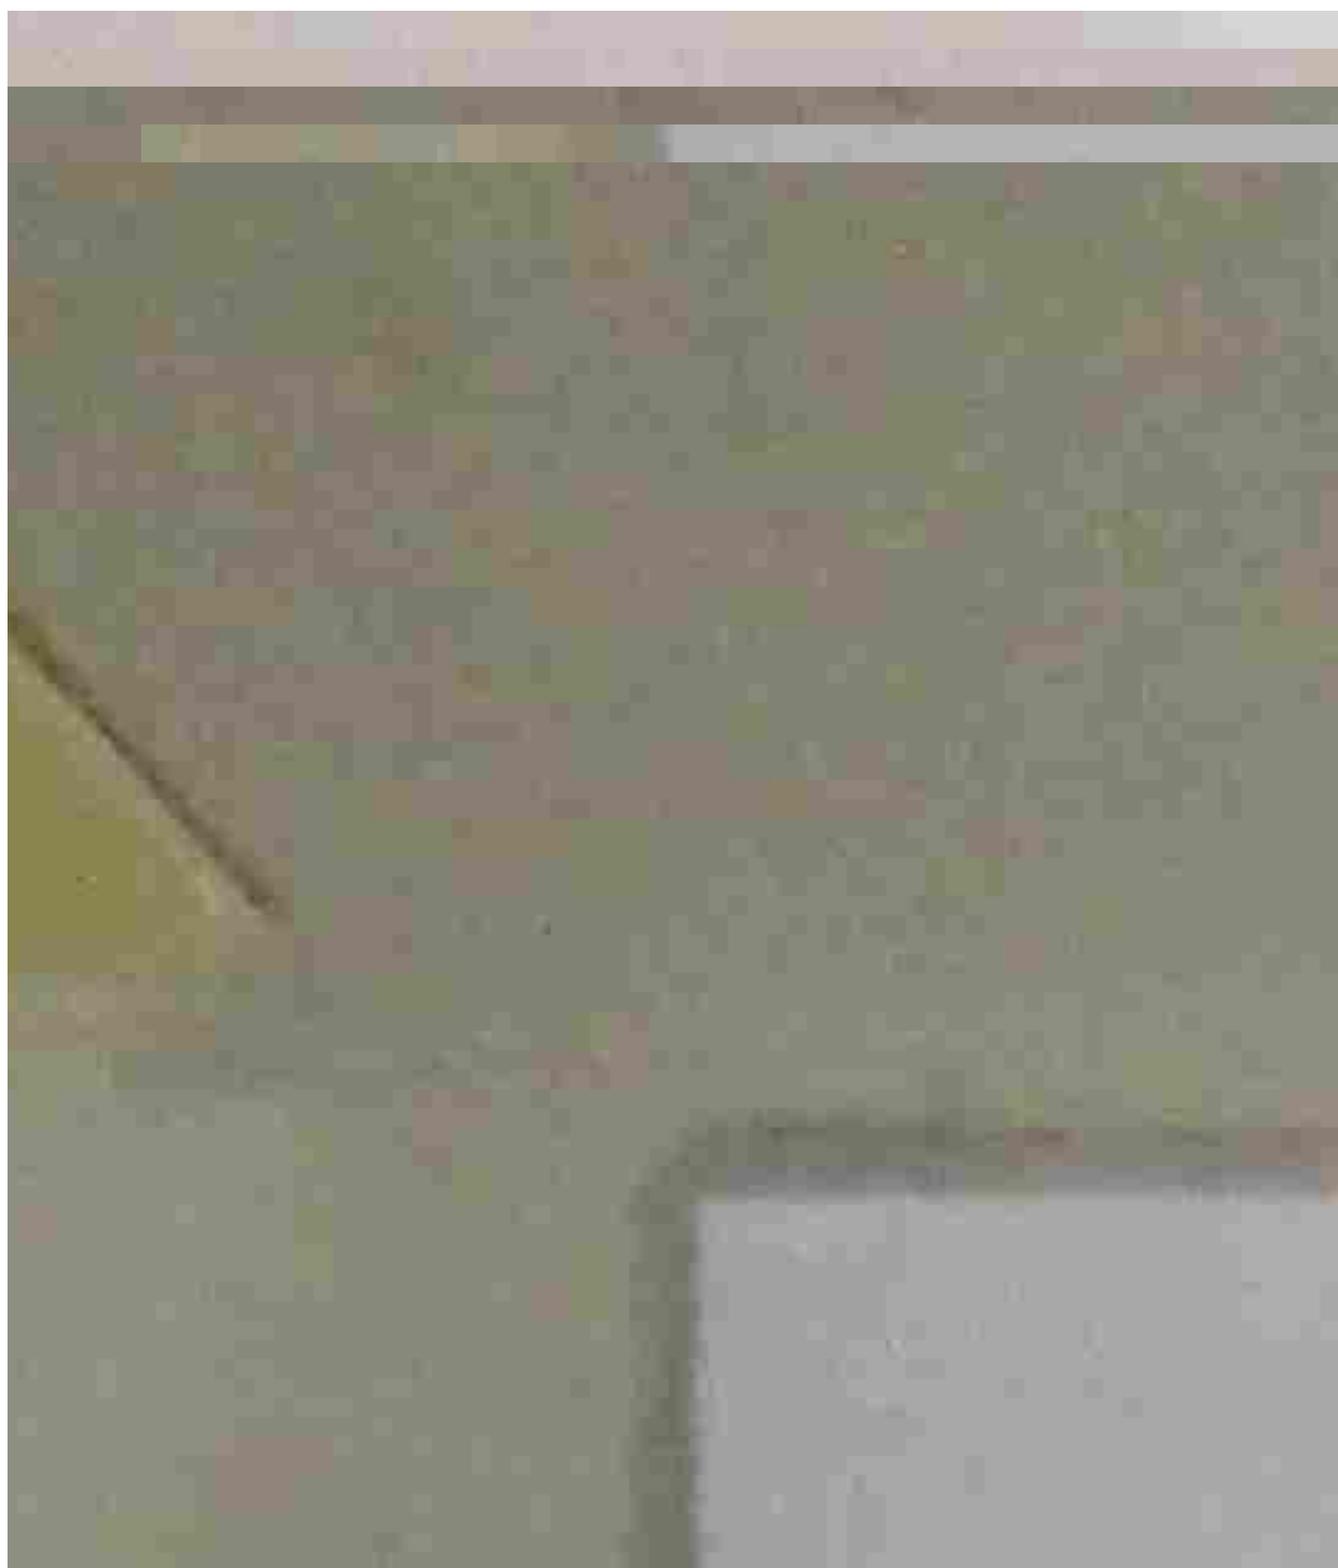

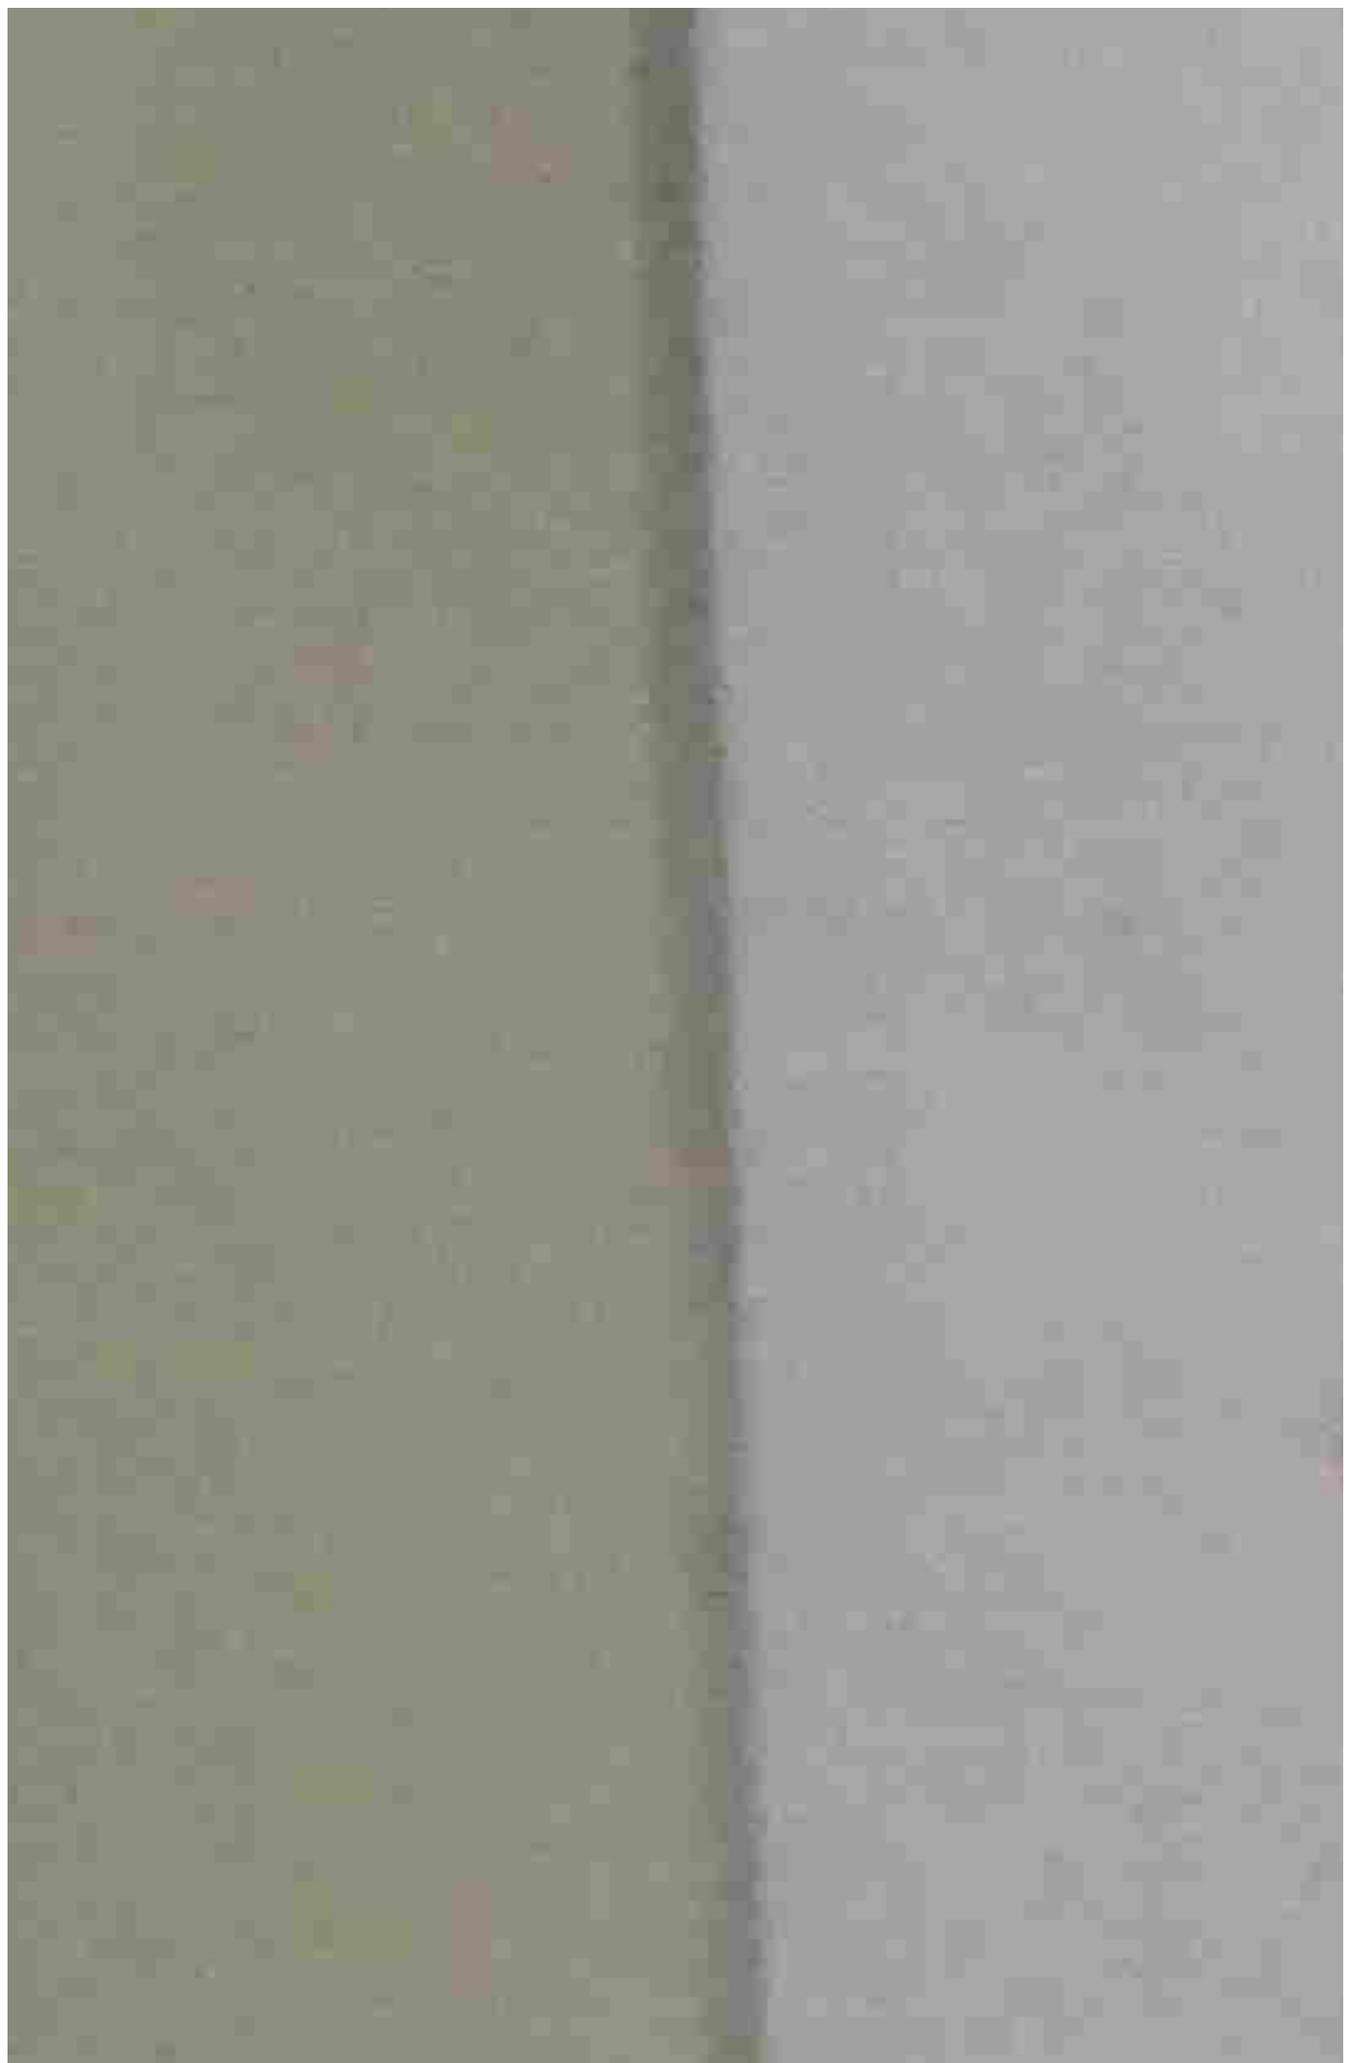



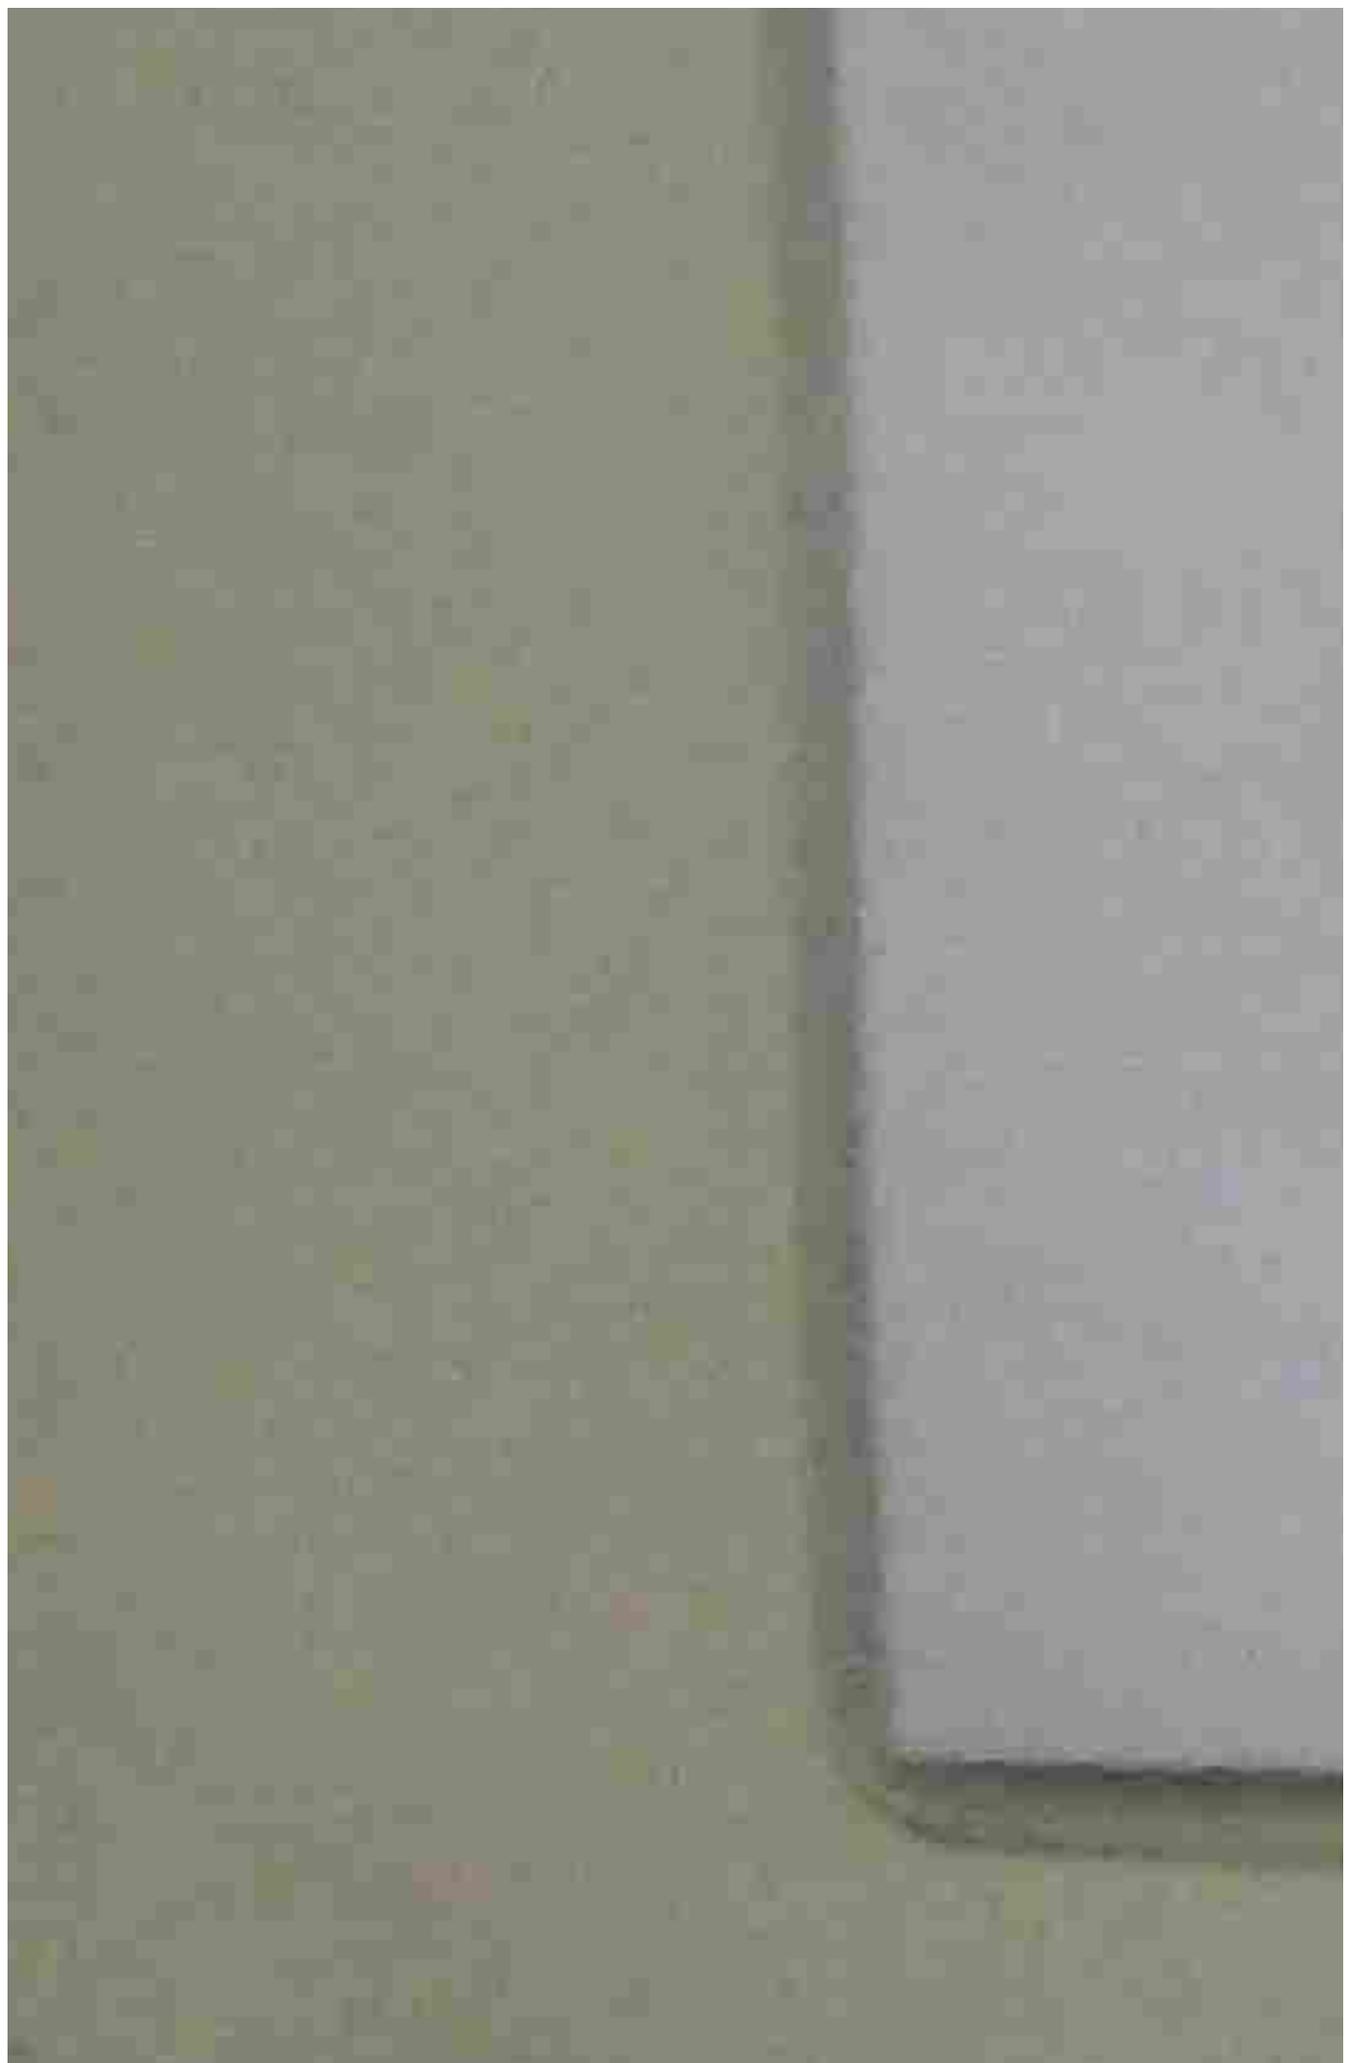





暖

① 冷温水ホシ



② ホシニ

② ボイラー一階



③ ボイラーメ







親房運転

プスイッチ

環フイッチ

球へイッテ

(左回路)

ンテスイッチ







ON

③



ON

②

ON

②



ON

①







暖房

ボイラーマン

ボイラー 管理

ハイフー循環

冷温水ポンプ







房停止

スイッチ

フ

スイッチ

スイッチ







OFF

OFF

OFF

OFF























